


Leerrohr Ø 70 zur Position des Schaltkastens  
 Die Stromversorgung muss bis zum Schaltkasten gegeben sein!

Unterfütterung/ Beton-Arbeiten bauseits

Traglast : \_\_\_\_\_ kg  
 Achslast : \_\_\_\_\_ kg  
 Eigengewicht : ca. \_\_\_\_\_ kg  
 Motor : \_\_\_\_\_ kW, \_\_\_\_\_ Volt \_\_\_\_\_ Hz

x) es ist bauseits zu prüfen,  
 ob ein Ölabscheider  
 erforderlich ist

Sämtliche Entwürfe, Zeichnungen und  
 Skizzen sind unser Eigentum und dürfen  
 ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch  
 vervielfältigt, noch dritten Personen oder  
 Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.  
 (Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten)

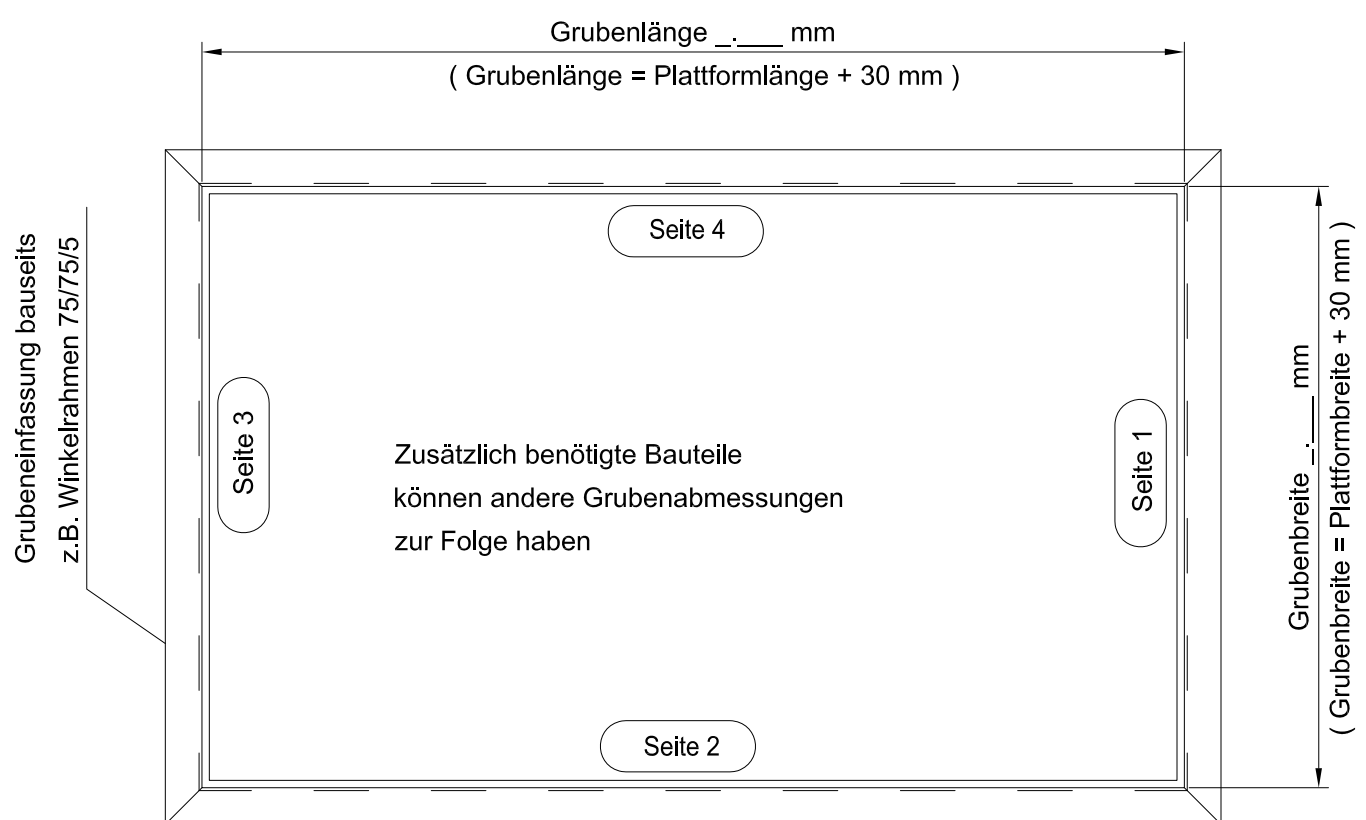

Die Grube muss in allen Abmaßen rechtwinklig,  
 lot- und waagrecht sein



<b>TS Tor &amp; Service AG</b> Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		<small>Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!</small>
Objekt:		Auftrag Nr:
Bau- leitung:		Position:
Bezeichnung:	Grubenplan für hydraulischen Scherenhubtisch ohne Klappblech	Zeichnung: 21.08.2017 / rd